

クイックマウントのシートルゲージ シートル・ゲージ

SEETRU GAUGES



主として使用する場所

- ディーゼル内燃機などの燃料や水タンク
- 船舶の水貯蔵タンク
- 化学工業および農業用の液体貯蔵タンク
- 油焚き暖房系統のタンク
- 温水ボイラー



ISO9001認証取得 高圧ガス試験製造認定事業所
金子産業株式会社
KANEKO ホームページ <http://www.kaneko.co.jp>

STK セーフティデバイス

電磁弁

液面計

ブリザーバルブ

フレームアレスタ

ガスシールユニット

シャットオフバルブ

各種防爆機器

流体制御機器

本 社	〒108-0014 東京都港区芝5丁目10番6号 電 話 03(3455)1411 (代) F A X 03(3456)5820
福山営業所	〒721-0973 広島県福山市南蔵王町2丁目24番25号 電 話 0849(23)5877 F A X 0849(23)5892
平塚工場	〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡5丁目3番9号 電 話 0463(23)1511 F A X 0463(23)8055

STK GROUP

上海金子 自动化仪表有限公司
SHANGHAI KANEKO
NO.318 Xiao Wan RD, Shanghai Comprehensive Industrial
Development Zone, Zong Xing Area Shanghai, 201-400, China.
TEL:8621-5743-3600 FAX:8621-5743-3700

韓国金子
KANEKO KOREA CO.LTD.,
202-307, 397, Seokcheon-ro, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, KOREA
POST CODE : 14449
TEL:032-624-0593 FAX:032-624-0590


ベトナムカネコ
VIET NAM KANEKO CO.LTD.,
6 Street, Nhon Trach 3 Industrial Park, Phase 2,
Nhon Trach District, Dong Nai Province.
TEL:061-3566-725 FAX:061-3566-017

代理店

Silent Technology KANEKO



呼び記号の説明

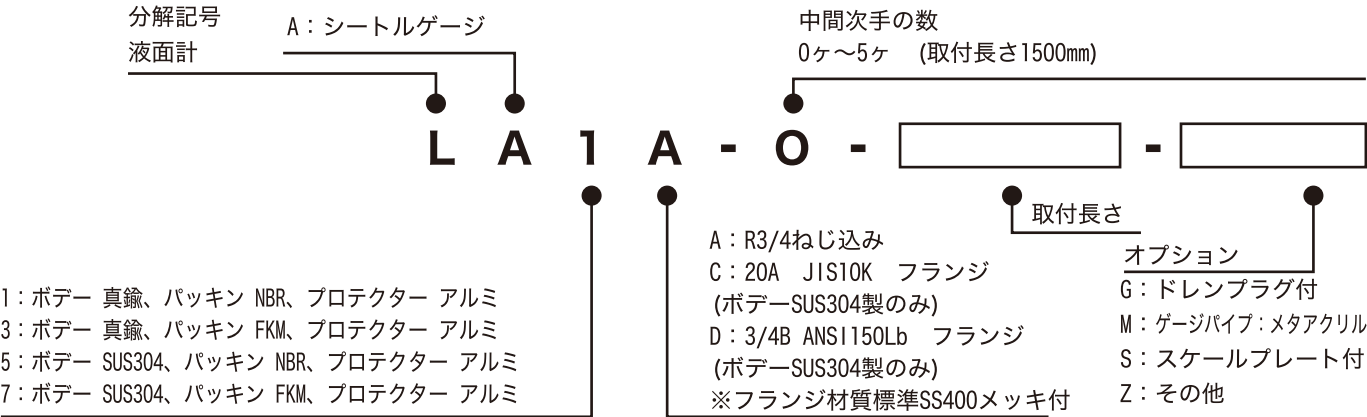

真鍮製 ねじ込形

NO.	部 品 名	一組分 個 数	材 質	備 考
1	スナップリング	2	SUS304	
2	ボデー	2	C3604	
3	チャッキボール	2	SUS304	
4				
5				
6	"O"リング	2	NBRorFKM	
7	カラー"A"	1	C3771	
8	"O"リング	2	NBRorFKM	
9	"O"リング	4	NBRorFKM	
10	リタイナー	2	C3604	
11	リング	2	SUS304	
12	バルブ	2	C3604	
13	"O"リング	2+3n ^{※2}	NBRorFKM	
14	ワッシャー	2+2n ^{※2}	SUS304	
15	グランド	2+2n ^{※2}	C3604	
16	ゲージパイプ	1Set	ガラスorメタクリル	
17	プロテクター	1Set	A6063 ^{※1}	
18	カラー"B"	1	C3771	
19	ドレンバルブ	1	C3604	
20	マルコネジ	2n ^{※2}	SS400	
21	チョウボルト	2n ^{※2}	SS400	
22	パッキンボックス"A"	n ^{※2}	C3604	
23	ベース	n ^{※2}	SS400	
24	サポート	n ^{※2}	C3771	
25	パッキンボックス"B"	n ^{※2}	C3604	

- 注) ※1:メタクリルパイプも製作しております。
※2:nはサポート数を表します。
- 可視長さ＝ボスセンター(CtoC) -120mm
 - ガラスの長さ＝取付長さ-55mm
プロテクターの長さ＝取付長さ-60mm
 - ドレン弁は、ゲージ内部のドレン排出や、試料の採取に用い
ます。さらにゲージの補修などした後で、タンクに再度取り付けた
ときの、安全弁の作動確認などにも用いられます。

標準仕様

材 質	真鍮製	SUS製
使用 流体	水・油・薬品	
使用 温度	80℃	80℃
常用 圧 力	1.0MPa未満	1.0MPa未満
タンク接続	R 3 / 4	R 3 / 4 及びフランジ
耐圧試験	1.5MPa未満	1.5MPa未満
取付中心距離	1500mm以下	

備考:使用温度が80℃を超える場合はお問い合わせ下さい。

